


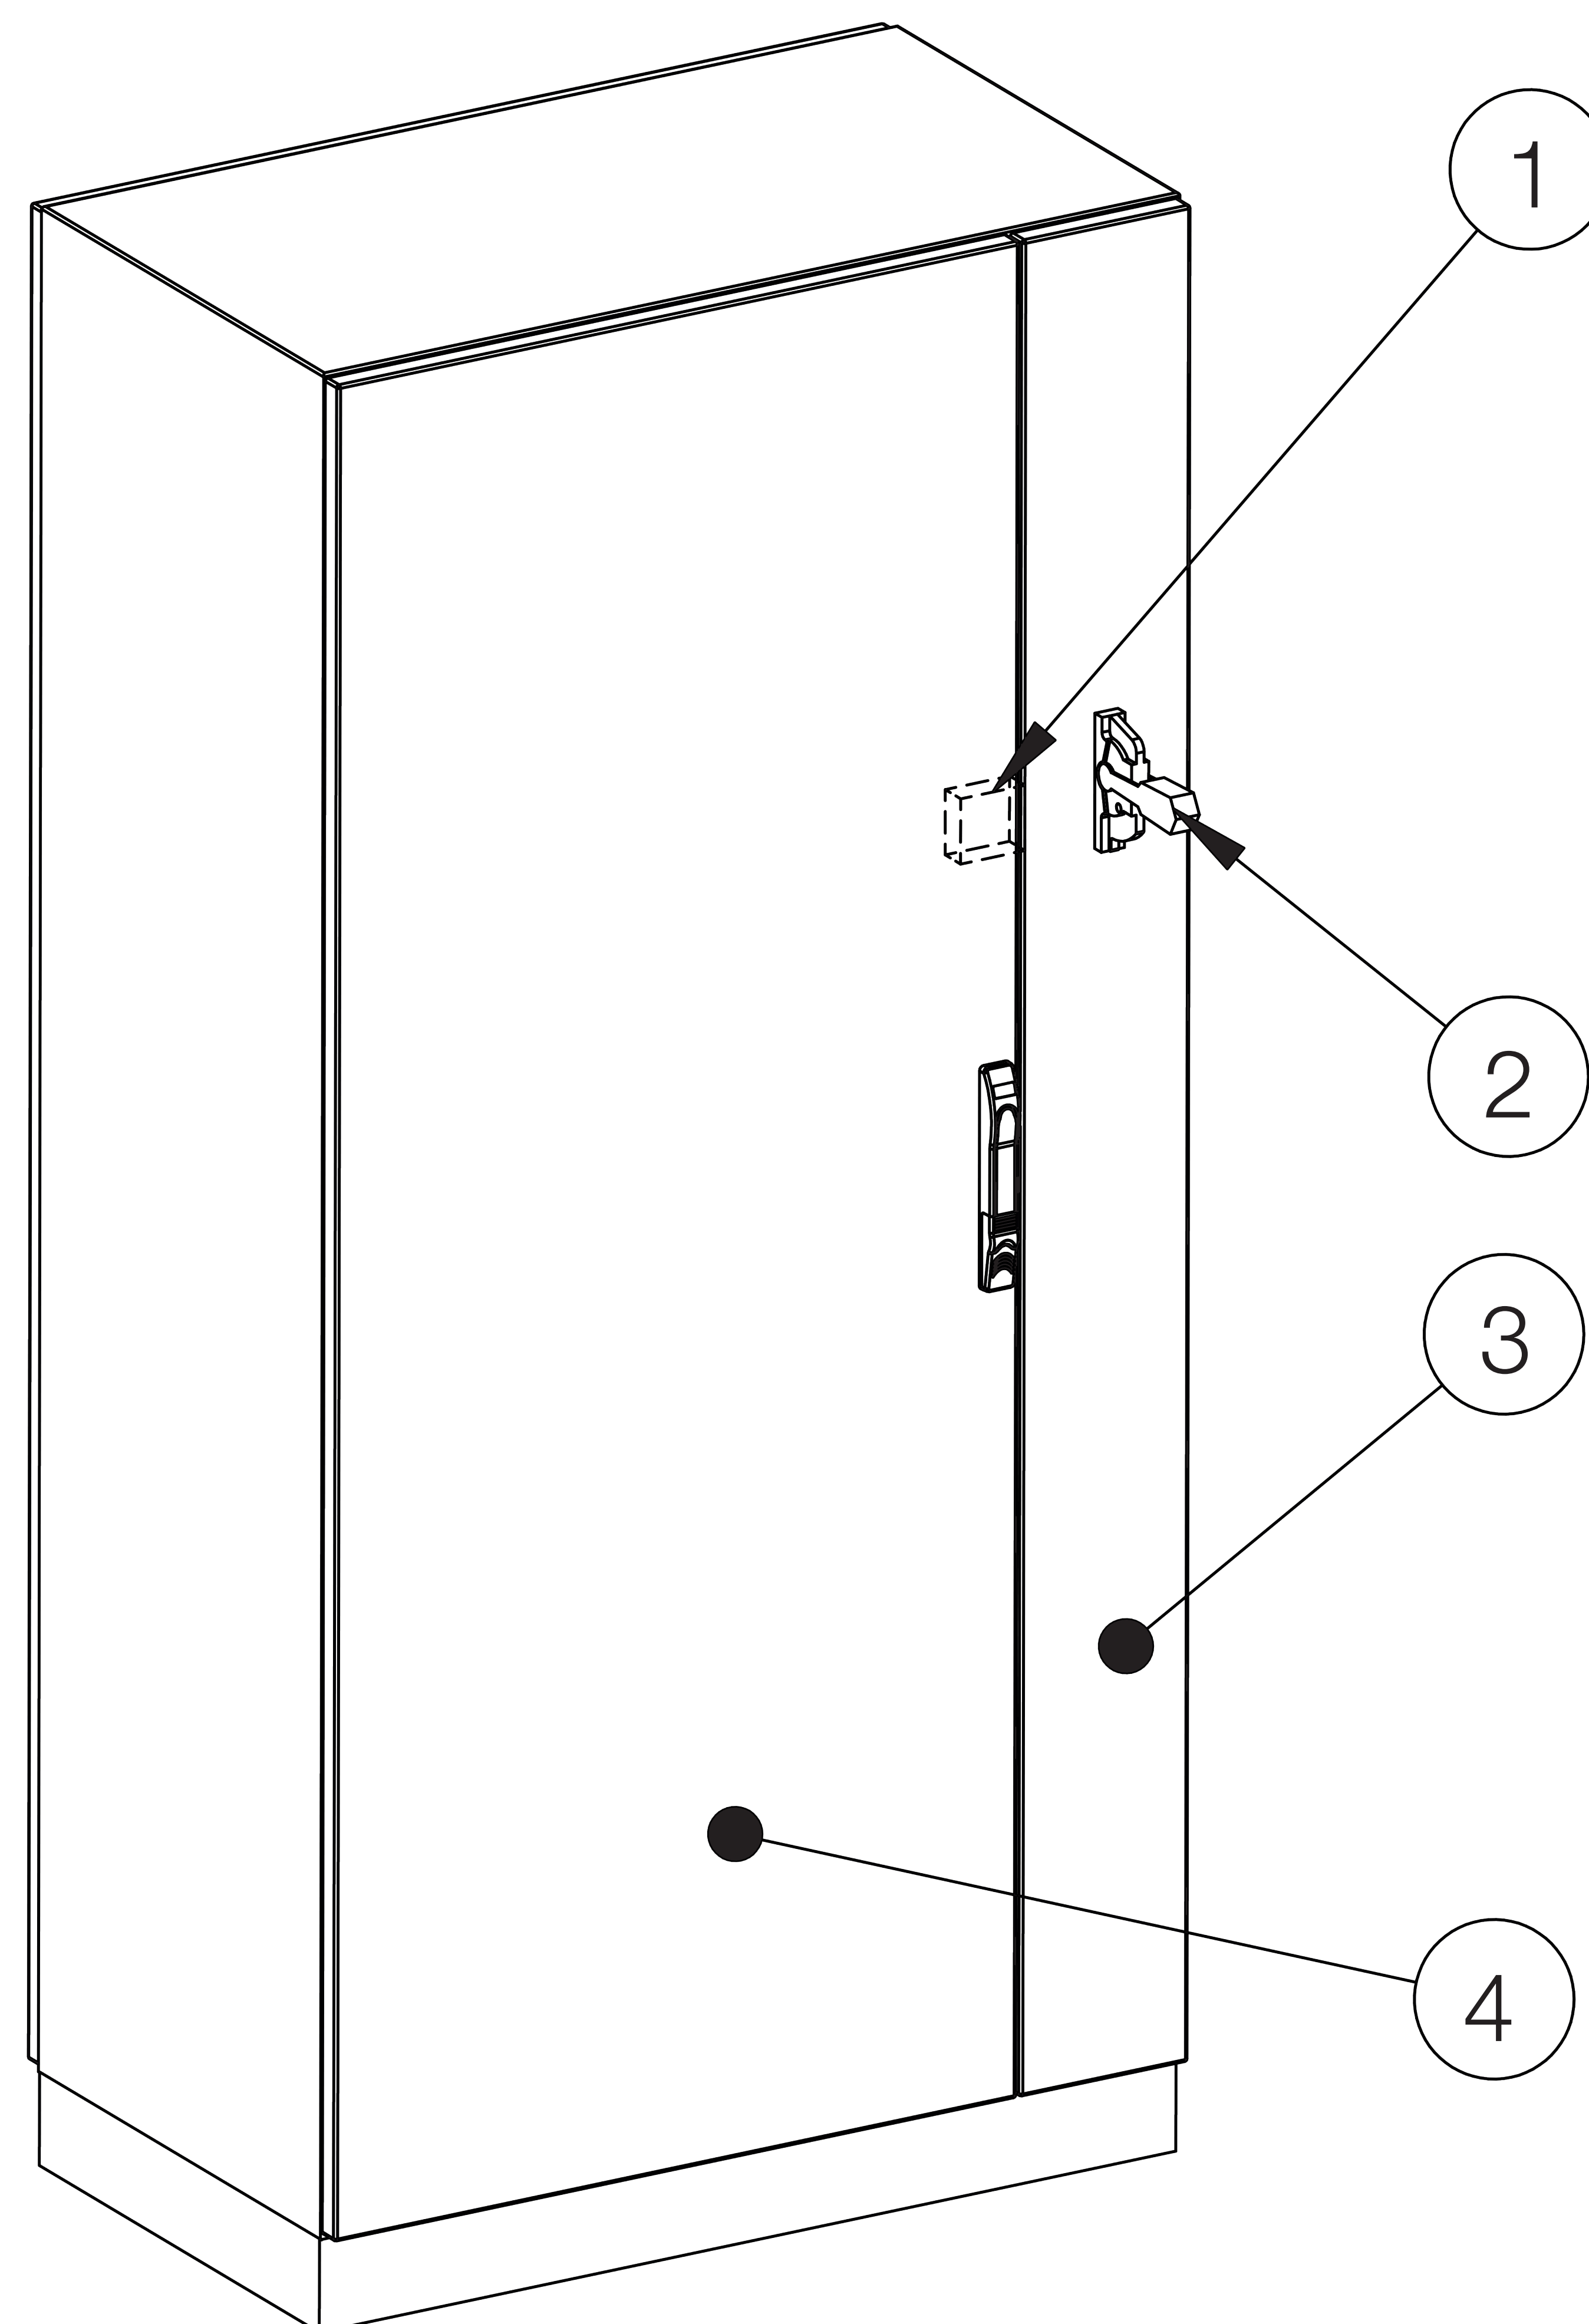


Este tipo de armario normalmente se une a otros módulos en batería y para responder a los requisitos NEM se requiere el uso del kit de enclavamientos que impida la apertura de las puertas de los armarios unidos en batería, si con anterioridad no se abre la puerta prioritaria. Consulte el siguiente esquema para mayores detalles:

1 - PALANCAS DE BLOQUEO

2 - INTERRUPTOR DE PALANCA (NO SUMINISTRADO)

3 - PANEL

4- PUERTA

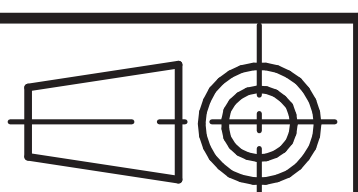MODULO PARA PALANCA DE CONTROL			 MPGAMMA VALORE INDEBOLIBILE
	Rev. -		